


# PICCO ákvarðanatré!

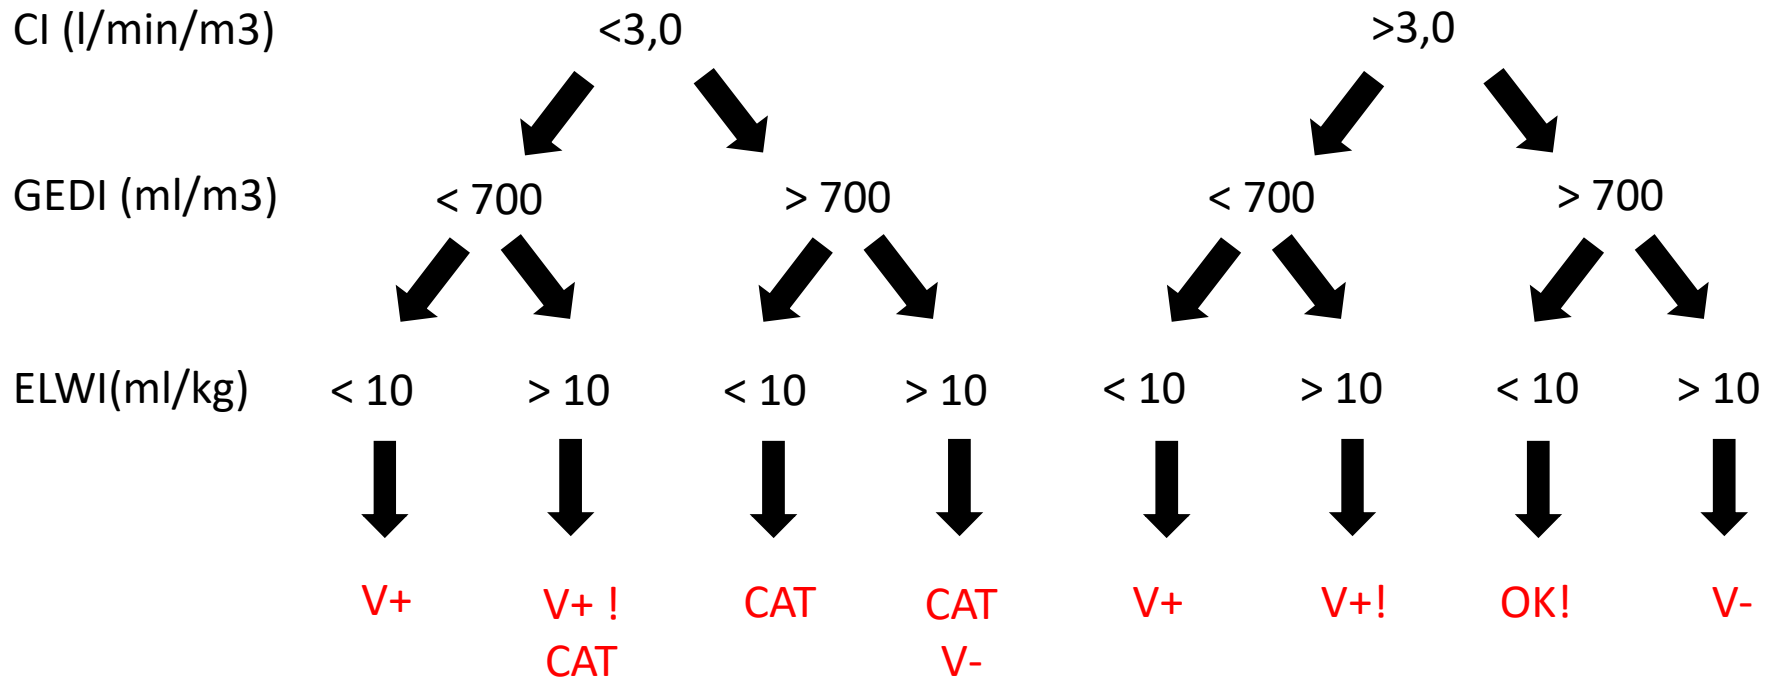

## Markmið:

GEDI (ml/m <sup>3</sup> )	>700	7-800	>700	7-800	>700	7-800	OK!	7-800
ELWI(ml/kg)	Alltaf >10							
SVV	Alltaf >10% (muna að það er einungis marktækt í sjkl. sem ekki triggera öndunarvél)							

## Inngrip:

V+ = gefa vökva (V+! = gefa vökva varlega)

V- = draga vökva úr sjkl - diuresa

CAT = katekolamín